

## Примечания

1. Сигнал Tx(Rx) с КЛ-8 подается на Rx(Tx) Внешнего устройства.

2. Под внешним устройством подразумеваются контроллеры или концентраторы фирмы "ПИКАР".

3. Подсоединение ВУ к КЛ-8 осуществляется кабелем сечением не менее 0.22мм и длиной не более 100м.


4. Между ВУ и центральным концентратором может быть включено не более двух линейных концентраторов

5. Элементы, обозначенные \* могут отсутствовать

## КОНЦЕНТРАТОР ЛИНЕЙНЫЙ

(НА ОСНОВЕ ПЛАТЫ PULT Ø.1)

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЙ

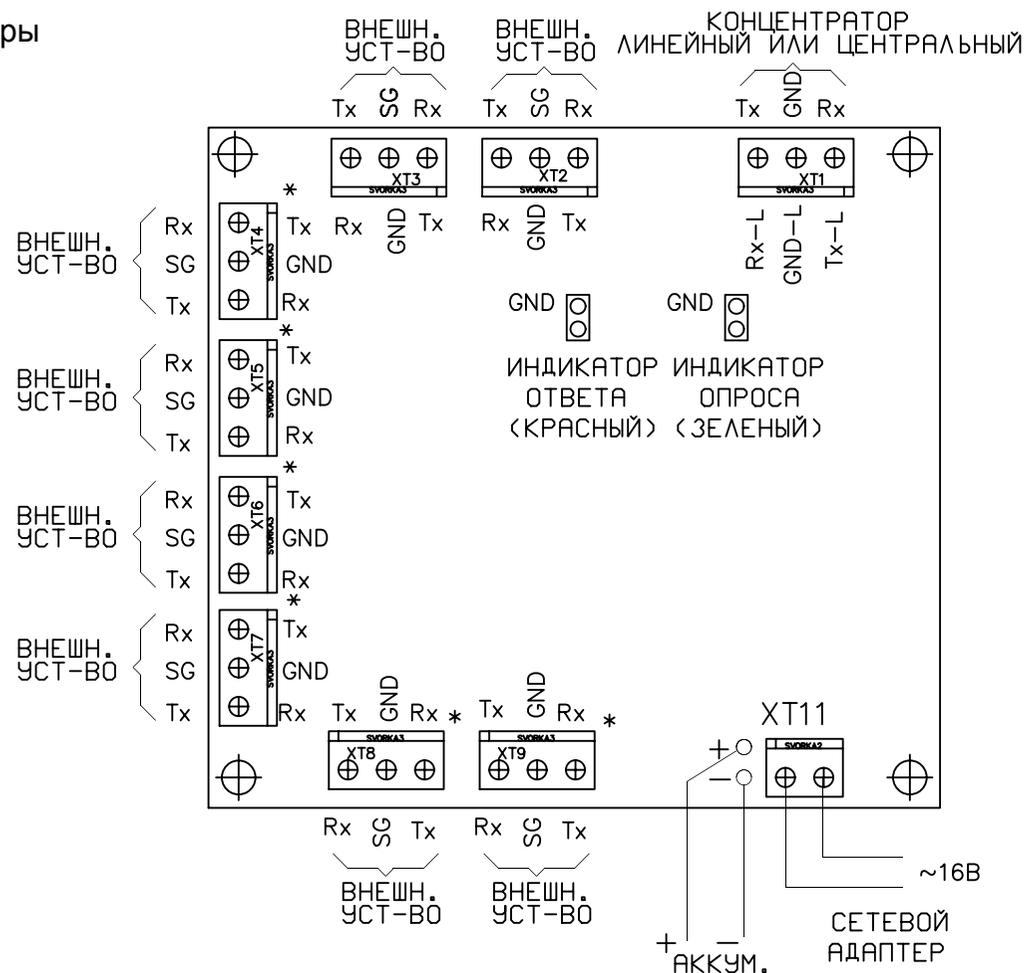

www.pikar.org



# ЗАО "ПИКАР"

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

## Схема подключения Концентратор линейный КЛ-8